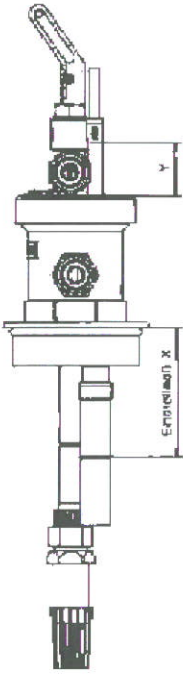


Tankhersteller:	SCHÜTZ GmbH & Co. KG Schützstraße 12 56242 Selters	
Produktbezeichnung:	TIT K 750 I	
Zulassungsnummer:	Z-40.221-304	
Füllsystem	NIV-O-Quick	
Entnahmesystem:	nicht kommunizierend	
Herstellungszeitraum:		
Aufstellvarianten:	Reihen-, Winkel- und Blockaufstellung	

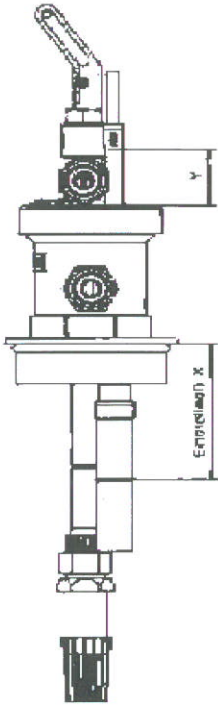
Daten zum Grenzwertgeber: Nr. 278	
Hersteller:	Keller
Zulassungsnummer:	Z-65.17-169
Sondenlänge:	480 mm

GWG-Konstruktionsmaße	GWG-Einstelltabelle			
	Anzahl der Behälter im System	Fassungsvolumen [l]	Einstellmaß x [mm]	Kontrollmaß y [mm]
	Entnahmemenge kleiner 20 l/h (17 kg/h)			
	1	0,75	320	85
	2	1,5	250	155
	3	2,25	235	170
	4	3	300	105
	5	3,75	280	125
	6-9	4,5-6,75	235	170
	10-16	7,5-12	275	130
	17-20	12,75-15	245	160
	21-25	15,75-18,75	240	165

Bei Entnahmemengen mit bis zu 60 l/h ist das Einstellmaß x für die Tankanzahl bis zu 5 Tanks um 30 mm, bei 6 bis 15 Tanks um 100 mm und bei 16 bis 25 Tanks um 90 mm zu erhöhen.

Tankhersteller:	SCHÜTZ GmbH & Co. KgaA Schützstraße 12 56242 Selters	
Produktbezeichnung:	TIT K 1000 I	
Zulassungsnummer:	Z-40.21-304	
Füllsystem	NIV-O-Quick	
Entnahmesystem:	nicht kommunizierend	
Herstellungszeitraum:		
Aufstellvarianten:	Reihen-, Winkel- und Blockaufstellung	

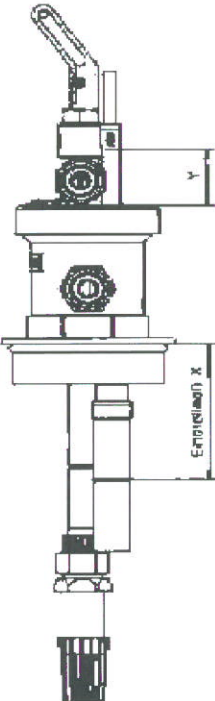
Daten zum Grenzwertgeber: Nr. 278	
Hersteller:	Keller
Zulassungsnummer:	Z-65.17-169
Sondenlänge:	480 mm

GWG-Konstruktionsmaße	GWG-Einstelltabelle			
	Anzahl der Behälter im System	Fassungsvolumen [l]	Einstellmaß x [mm]	Kontrollmaß y [mm]
	1	1	310	95
	2	2	280	125
	3	3	270	135
	4	4	250	155
	5	5	240	165
	6/7	6-7	260	145
	8-10	8-10	265	140
	11-15	11-15	290	115
	16-20	16-20	285	120
	21-25	21-25	280	125

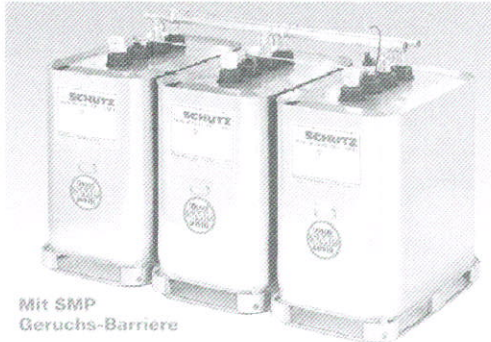
Bei Entnahmemengen mit bis zu 60 l/h ist das Einstellmaß x für die Tankanzahl bis zu 5 Tanks um 30 mm, bei 6 bis 15 Tanks um 100 mm und bei 16 bis 25 Tanks um 90 mm zu erhöhen.

Tankhersteller:	SCHÜTZ GmbH & Co. KgaA Schützstraße 12 56242 Selters	
Produktbezeichnung:	TIT K 1500 I	
Zulassungsnummer:	Z-40.21-304	
Füllsystem	NIV-O-Quick	
Entnahmesystem:	nicht kommunizierend	
Herstellungszeitraum:		
Aufstellvarianten:	Reihenaufstellung	

Daten zum Grenzwertgeber: Nr. 278	
Hersteller:	Keller
Zulassungsnummer:	Z-65.17-169
Sondenlänge:	480 mm

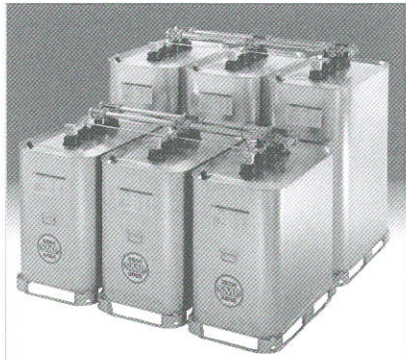
GWG-Konstruktionsmaße	GWG-Einstelltabelle			
	Anzahl der Behälter im System	Fassungsvolumen [l]	Einstellmaß x [mm]	Kontrollmaß y [mm]
	Entnahmemenge kleiner 20 l/h (17 kg/h)			
	1	1,5	265	140
	2	3	260	145
	3	4,5	240	165
	4	6	230	175
	5	7,5	215	190

Bei Entnahmemengen mit bis zu 60 l/h ist das Einstellmaß x für die Tankanzahl bis zu 5 Tanks um 30 mm, bei 6 bis 15 Tanks um 100 mm und bei 16 bis 25 Tanks um 90 mm zu erhöhen.

Tankhersteller:	SCHÜTZ GmbH & Co. KgaA Schützstraße 12 56242 Selters	  Mit SMP Geruchs-Barriere
Produktbezeichnung:	TIT 700 / 1000 I	
Zulassungsnummer:	Z-40.21-133	
Füllsystem	S-TIT-B	
Entnahmesystem:	nicht kommunizierend	
Herstellungszeitraum:		
Aufstellvarianten:	Reihen- und Blockaufstellung	

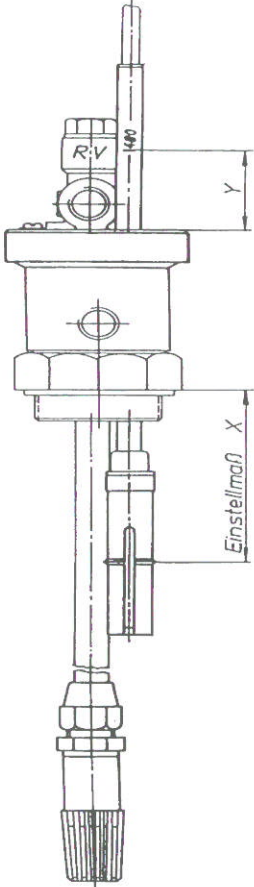
Daten zum Grenzwertgeber: Nr. 234	
Hersteller:	Keller
Zulassungsnummer:	Z-65.17-169
Sondenlänge:	480 mm

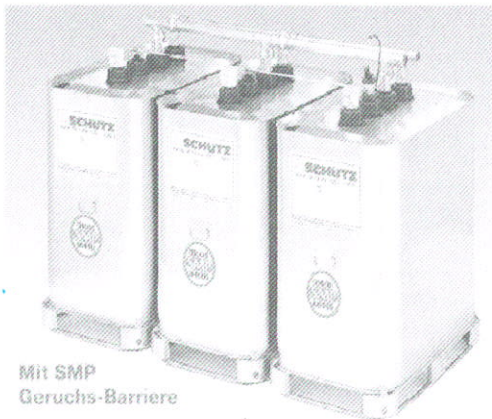
GWG-Konstruktionsmaße		GWG-Einstelltabelle			
The technical drawing shows a vertical valve assembly. Dimension Y indicates the height from the top of the main body to the top of the handle. Dimension X indicates the length of the stem from the bottom of the main body to the top of the handle.		Anzahl der Behälter im System	Fassungsvolumen [l]	Einstellmaß x [mm]	Kontrollmaß y [mm]
		Entnahmemenge kleiner 20 l/h (17 kg/h)			
		1	0,7 1	245 275	155 125
		2	1,4 2	190 240	210 160
		3	2,1 3	155 220	245 180
		4	2,8 4	160 210	240 190
		5	3,5 5	160 200	240 200
		6	4,2 6	180 220	220 180
		8;9;10	5,6-7 8-10	190 240	210 160
		12;15;16	8,4-10,2 12-16	210 245	190 155
		20	14 20	270 285	130 115
		25	17,5 25	240 275	160 125

Tankhersteller:	SCHÜTZ GmbH & Co. KgaA Schützstraße 12 56242 Selters	 
Produktbezeichnung:	TIT 700 / 1000 I	
Zulassungsnummer:	Z-40.21-133	
Füllsystem	NIV-O-Quick M	
Entnahmesystem:	nicht kommunizierend	
Herstellungszeitraum:		
Aufstellvarianten:	Reihen- und Blockaufstellung (Winkelaufstellung)	

Daten zum Grenzwertgeber: Nr. 234

Hersteller:	Keller
Zulassungsnummer:	Z-65.17-169
Sondenlänge:	480 mm

GWG-Konstruktionsmaße	GWG-Einstelltabelle			
	Anzahl der Behälter im System	Fassungsvolumen [l]	Einstellmaß x [mm]	Kontrollmaß y [mm]
	1	0,7 1	245 (245) 275 (275)	155 (155) 125 (125)
	2	1,4 2	190 (190) 235 (235)	210 (210) 165 (165)
	3	2,1 3	170 (170) 210 (210)	230 (230) 190 (190)
	4	2,8 4	170 (200) 210 (350)	230 (200) 190 (165)
	5	3,5 5	165 (220) 210 (265)	235 (180) 190 (135)
	6 (6/7)	4,2 6	190 (240) 235 (285)	210 (160) 165 (115)
	8/9	5,6 / 6,3 8 / 9	210 (300) 265 (355)	190 (100) 135 (45)
	10	7 10	240 (330) 295 (385)	160 (70) 105 (15)
	12 (11-14)	8,4 12	220 (225) 265 (265)	180 (175) 135 (135)
	15	10,5 15	265 (265) 315 (315)	135 (135) 85 (85)
	16 (16-25)	11,2 16	230 (255) 315 (305)	170 (145) 85 (95)
	20	14 20	250 305	150 95
	25	17,5 25	250 340	150 60

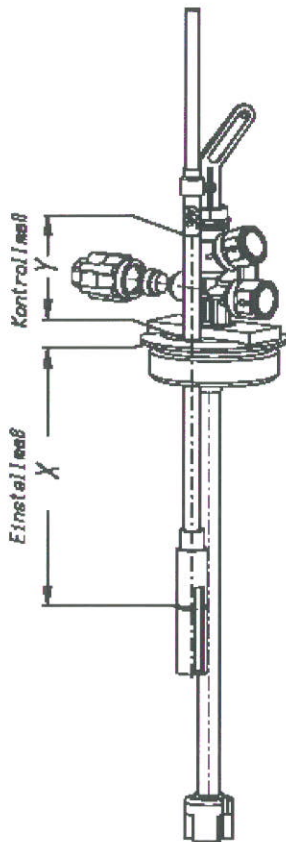
Tankhersteller:	SCHÜTZ GmbH & Co. KGaA Schützstraße 12 56242 Selters	  Mit SMP Geruchs-Barriere
Produktbezeichnung:	TIT 700 / 1000 I	
Zulassungsnummer:	PA-VI 321.200	
Füllsystem	L-O-1A	
Entnahmesystem:	nicht kommunizierend	
Herstellungszeitraum:		
Aufstellvarianten:	Reihenaufstellung	

Daten zum Grenzwertgeber: Nr. 224	
Hersteller:	Keller
Zulassungsnummer:	01/PTB/IIIB/S2194
Sondenlänge:	360 mm

GWG-Konstruktionsmaße		GWG-Einstelltabelle			
	Anzahl der Behälter im System	Fassungsvolumen [l]		Einstellmaß x [mm]	
		1		33	
		1		4	
		1,4		85	
		2		42	
		2,1		107	
		3		62	
		2,8		116	
		4		72	
		3,5		100	
		5		61	

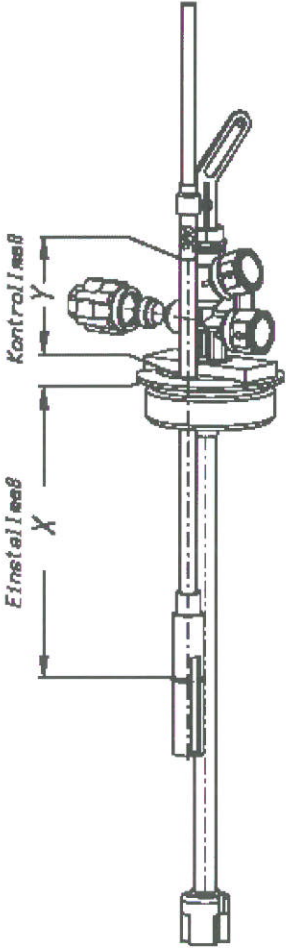
Tankhersteller:	SCHÜTZ GmbH & Co. KgaA Schützstraße 12 56242 Selters	 
Produktbezeichnung:	Modultank 600 / 750 / 1000 l	
Zulassungsnummer:	Z-40.21-130 PA VI 321.218	
Füllsystem	NIV-O-Quick	
Entnahmesystem:	kommunizierend	
Herstellungszeitraum:		
Aufstellvarianten:	Reihen-, Winkel- und Blockaufstellung	

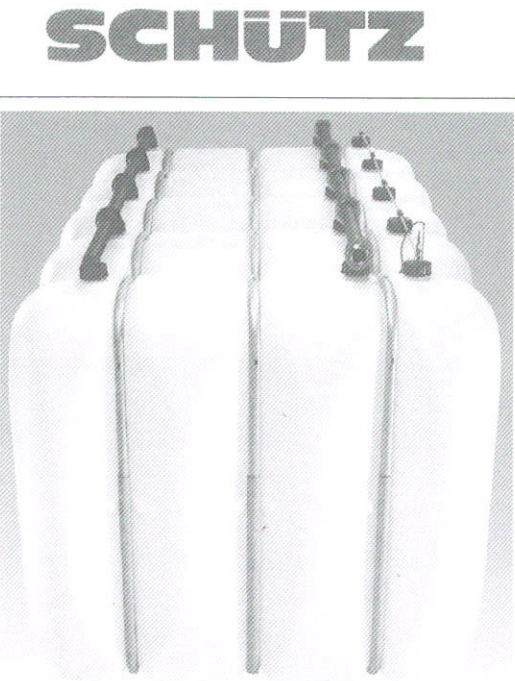
Daten zum Grenzwertgeber: Nr. 230	Nr. 229	12K/17
Hersteller:	Keller	Keller
Zulassungsnummer:	Z-65.17-169	Z-65.17-169
Sondenlänge:	360 mm	360 mm
	(ersetzt durch Nr. 230)	

GWG-Konstruktionsmaße	GWG-Einstelltabelle			
	Anzahl der Behälter im System	Fassungsvolumen [l]	Einstellmaß x [mm]	Kontrollmaß y [mm]
	1	0,6	289	66
	2	1,2	220	135
	3	1,8	190	165
	4	2,4	205	150
	5	3	185	170
	6-14	3,6-8,4	180	175
	15-25	9-15	190	165
	1	0,75	297	58
	2	1,5	210	145
	3	2,25	230	125
	4	3,0	215	140
	5/6	3,75-4,5	210	145
	7	5,25	250	105
	8-15	6,0-11,25	210	145
	16-19	12,0-14,25	220	135
	20-25	15,0-18,75	230	125
	1	1	295	60
	2	2	220	135
	3/4	3-4	225	130
	5-9	5-9	220	135
	10-14	10-14	215	140
	15-20	15-20	235	120
	21-25	21-25	250	105

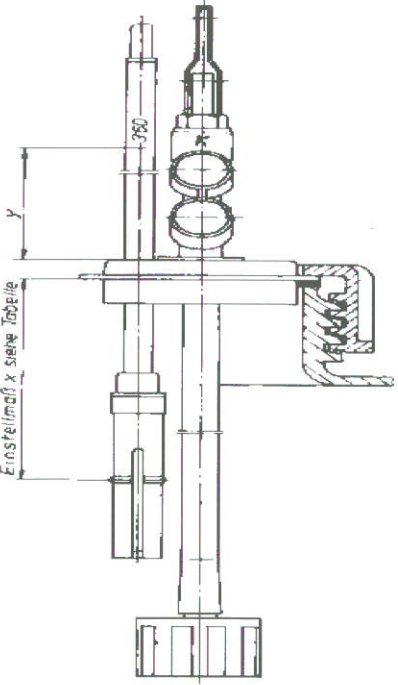
Tankhersteller:	SCHÜTZ GmbH & Co. KGaA Schützstraße 12 56242 Selters	
Produktbezeichnung:	Cubictank 1050 / 1600 / 1665 / 1850 / 2200 l	
Zulassungsnummer:	Z-40.21-192	
Füllsystem	NIV-O-Quick	
Entnahmesystem:	kommunizierend	
Herstellungszeitraum:		
Aufstellvarianten: ~	Reihenaufstellung	

Daten zum Grenzwertgeber: Nr. 230 Nr. 229 12K/17			
Hersteller:	Keller	Keller	Afriso
Zulassungsnummer:	Z-65.17-169	Z-65.17-169	Z-65.17-182
Sondenlänge:	360 mm	360 mm	360 mm
	(ersetzt durch Nr. 230)		

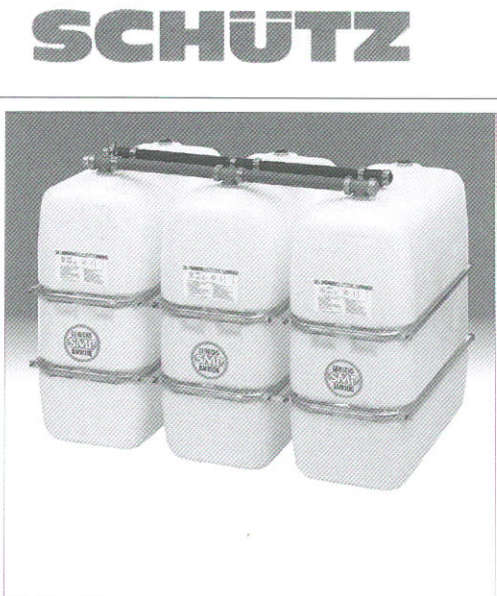
GWG-Konstruktionsmaße	GWG-Einstelltabelle			
	Anzahl der Behälter im System	Fassungsvolumen [l]	Einstellmaß x [mm]	Kontrollmaß y [mm]
	1x1050	1,05	285	70
	1x1600	1,6	235	120
	1x1665	1,665	215	140
	1x1850	1,85	220	135
	1x2200	2,2	200	155
	2x1050	2,1	270	85
	2x1600	3,2	215	140
	2x1665	3,33	210	145
	2x1850	3,7	255	100
	2x2200	4,4	240	115
	3x1050	3,15	265	90
	3x1600	4,8	200	155
	3x1665	5	200	155
	3x1850	5,55	235	120
	3x2200	6,6	220	135
	4x1050	4,2	275	80
	4x1600	6,4	190	165
	4x1665	6,66	190	165
	4x1850	7,4	215	140
	4x2200	8,8	200	155
	5x1050	5,25	260	95
	5x1600	8	185	170
	5x1665	8,33	185	170
	5x1850	9,25	210	145
	5x2200	11	195	160

Tankhersteller:	SCHÜTZ GmbH & Co. KgaA Schützstraße 12 56242 Selters	
Produktbezeichnung:	Batterietank 1000 / 1600 / 2000 l	
Zulassungsnummer:	1000 l 09/BAM/4.02/12/79 09/BAM/4.02/38/79 PA-VI 321.152 1600 l 09/BAM/4.02/11/79 09/BAM/4.02/37/39 PA-VI 321.137 2000 l 09/BAM/4.02/10/79 PA-VI 321.056	
Füllsystem	NIV-O-Matic	
Entnahmesystem:	kommunizierend	
Herstellungszeitraum:		
Aufstellvarianten:	Reihenaufstellung	

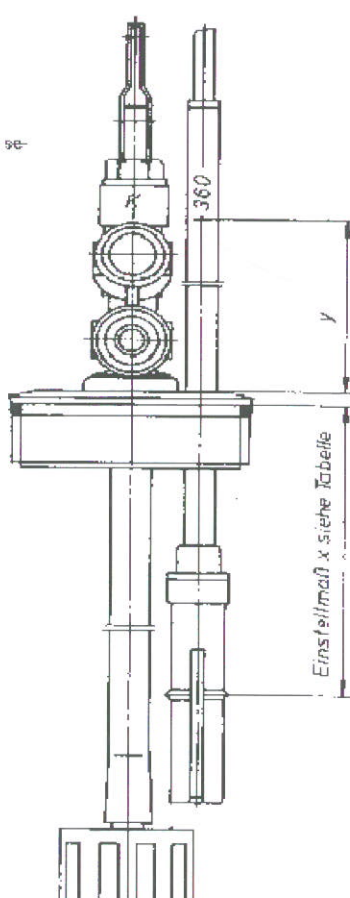
Daten zum Grenzwertgeber: 182			
Hersteller:	Keller	12K/1E	080/18
Zulassungsnummer:	01/PTB/III B/S 1666	Afriso	GOK
Sondenlänge:	360 mm	01/PTB/III B/S 1928	08/PTB/Nr. III B/S 1605
		360 mm	380 mm

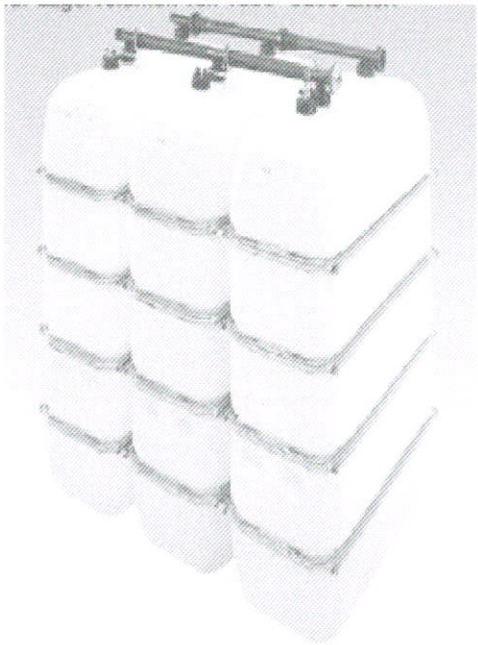
GWG-Konstruktionsmaße	GWG-Einstelltabelle			
	Anzahl der Behälter im System	Fassungsvolumen [l]	Einstellmaß x [mm]	Kontrollmaß y [mm]
	1x1000	1	338	12*
	1x1600	1,6	256	94*
	1x2000	2	272	78*
	2x1000	2	310	50*
	2x1600	3,2	219	131*
	2x2000	4	272	78*
	3x1000	3	290	52*
	3x1600	4,8	202	148*
	3x2000	6	279	71*
	4x1000	4	290	41*
	4x1600	6,4	191	159*
	4x2000	8	296	54*
	5x1000	5	320	51*
	5x1600	8	196	154*
	5x2000	10	291	59*

* beim GWG 12K/1E ist das Kontrollmaß um 2 mm,
beim GWG 080/18 um 22 mm zu erhöhen!

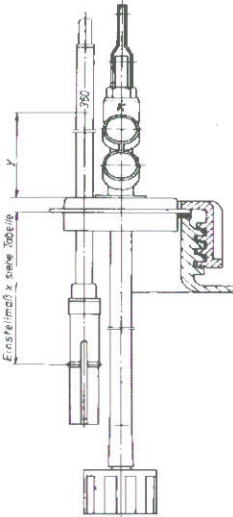
Tankhersteller:	SCHÜTZ GmbH & Co. KgaA Schützstraße 12 56242 Selters	
Produktbezeichnung:	Batterietank	
Zulassungsnummer:	1000 I Z-40.21-167 (außer 12 K/1P) 1850 I Z-40.21-19 2500 I Z-40.21-125 3000 I Z-40.21-41	
Füllsystem	NIV-O-Quick	
Entnahmesystem:	kommunizierend	
Herstellungszeitraum:		
Aufstellvarianten:	Reihenaufstellung	

Daten zum Grenzwertgeber: 12K/1P			
Hersteller:	Afriso	12K/17	Nr. 230
Zulassungsnummer:	01/PTBIIIB/S2354	Afriso	Keller
Sondenlänge:	360 mm	Z-65.17-182	Z-65.17-169
		360 mm	360 mm

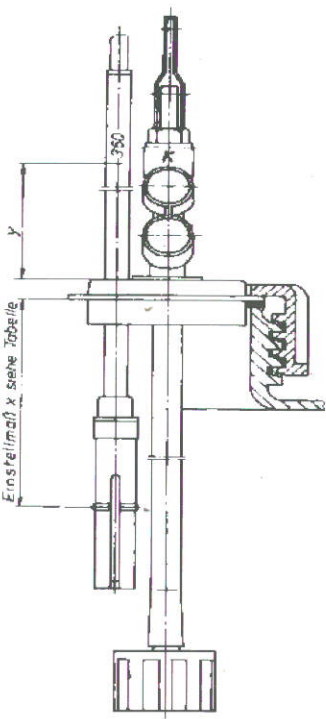
GWG-Konstruktionsmaße		GWG-Einstelltabelle			
	Anzahl der Behälter im System	Fassungsvolumen [l]	Einstellmaß x [mm]	Kontrollmaß y [mm]	
	1x1000	1	280	75	
	1x1850	1,85	310	45	
	1x2500	2,5	245	110	
	1x3000	3	250	105	
	2x1000	2	290	65	
	2x1850	3,7	295	60	
	2x2500	5	285	70	
	2x3000	6	260	95	
	3x1000	3	220	135	
	3x1850	5,55	300	55	
	3x2500	7,5	280	75	
	3x3000	9,9	270	85	
	4x1000	4	240	115	
	4x1850	7,4	290	65	
	4x2500	10	300	55	
	4x3000	12	240	115	
	5x1000	5	235	120	
	5x1850	9,25	270	85	
	5x2500	12,5	265	90	
	5x3000	15	245	110	

Tankhersteller:	SCHÜTZ GmbH & Co. KgaA Schützstraße 12 56242 Selters	 
Produktbezeichnung:	Batterietank	
Zulassungsnummer:	1000 l 09/BAM/4.01/50/71 09/BAM/4.01/49/71 1100 l PAVI321.181 1600 l 09/BAM/4.01/51/70 09/BAM/4.01/50/70 1850 l 09/BAM/4.01/ 5 /77 09/BAM/4.01/41/73 09/BAM/4.01/52/78 PA-VI 321.138 2000 l 09/BAM/4.01/31/71 09/BAM/4.01/31/72 09/BAM/4.01/46/71 2500 l 09/BAM/4.01/70/74 PA-VI 321.077 3000 l 09/BAM/4.01/19/74 PA-VI 321.073	
Füllsystem	NIV-O-Matic	
Entnahmesystem:	kommunizierend	
Herstellungszeitraum:		
Aufstellvarianten:	Reihenaufstellung	

Daten zum Grenzwertgeber:			12K/1E (nur 1000, 1600 u. 2000 l)
	182	080-08	08-18
Hersteller:	Keller	GOK	GOK
Zulassungsnummer:	01/PTBIIIB/S02 / PTBNr.IIIB/S1316	08/PTB/Nr.IIIB/S1605	01/PTB/IIIB/S1928
Sondenlänge:	360 mm	360 mm	380 mm
	(außer 1100 l)		360 mm

GWG-Konstruktionsmaße	GWG-Einstelltabelle			
	Anzahl der Behälter im System	Fassungsvolumen [l]	Einstellmaß x [mm]	Kontrollmaß y [mm]
	1x1000	1	305	45*
	1x1100	1,1	283	69*
	1x1600	1,6	258	92*
	1x1850	1,85	269	81*
	1x2000	2	226	124*
	1x2500	2,5	295	55*
	1x3000	3	276	74*
	2x1000	2	237	113*
	2x1100	2,2	275	77*
	2x1600	3,2	209	141*
	2x1850	3,7	224	126*
	2x2000	4	192	158*
	2x2500	5	315	35*
	2x3000	6	289	61*

* beim GWG 12K/1E ist das Kontrollmaß um 2 mm,
beim GWG 080/08 und 080-18 um 20 mm zu erhöhen!

GWG-Konstruktionsmaße	GWG-Einstelltabelle			
	Anzahl der Behälter im System	Fassungsvolumen [l]	Einstellmaß x [mm]	Kontrollmaß y [mm]
	3x1000	3	213	137*
	3x1100	3,3	258	94*
	3x1600	4,8	192	158*
	3x1850	5,55	209	141*
	3x2000	6	179	171*
	3x2500	7,5	320	30*
	3x3000	9,9	289	61*
	4x1000	4	202	148*
	4x1100	4,4	257	95*
	4x1600	6,4	185	165*
	4x1850	7,4	203	147*
	4x2000	8	172	178*
	4x2500	10	311	39*
	4x3000	12	236	114*
	5x1000	5	224	126*
	5x1100	5,5	253	99
	5x1600	8	211	139
	5x1850	9,25	228	122
	5x2000	10	198	152
	5x2500	12,5	304	46
	5x3000	15	216	134

* beim GWG 12K/1E ist das Kontrollmaß um 2 mm,
beim GWG 080/08 und 080-18 um 20 mm zu erhöhen!